Příloha č. 1 ke Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě

Příloha č. 2 k Nájemní smlouvě

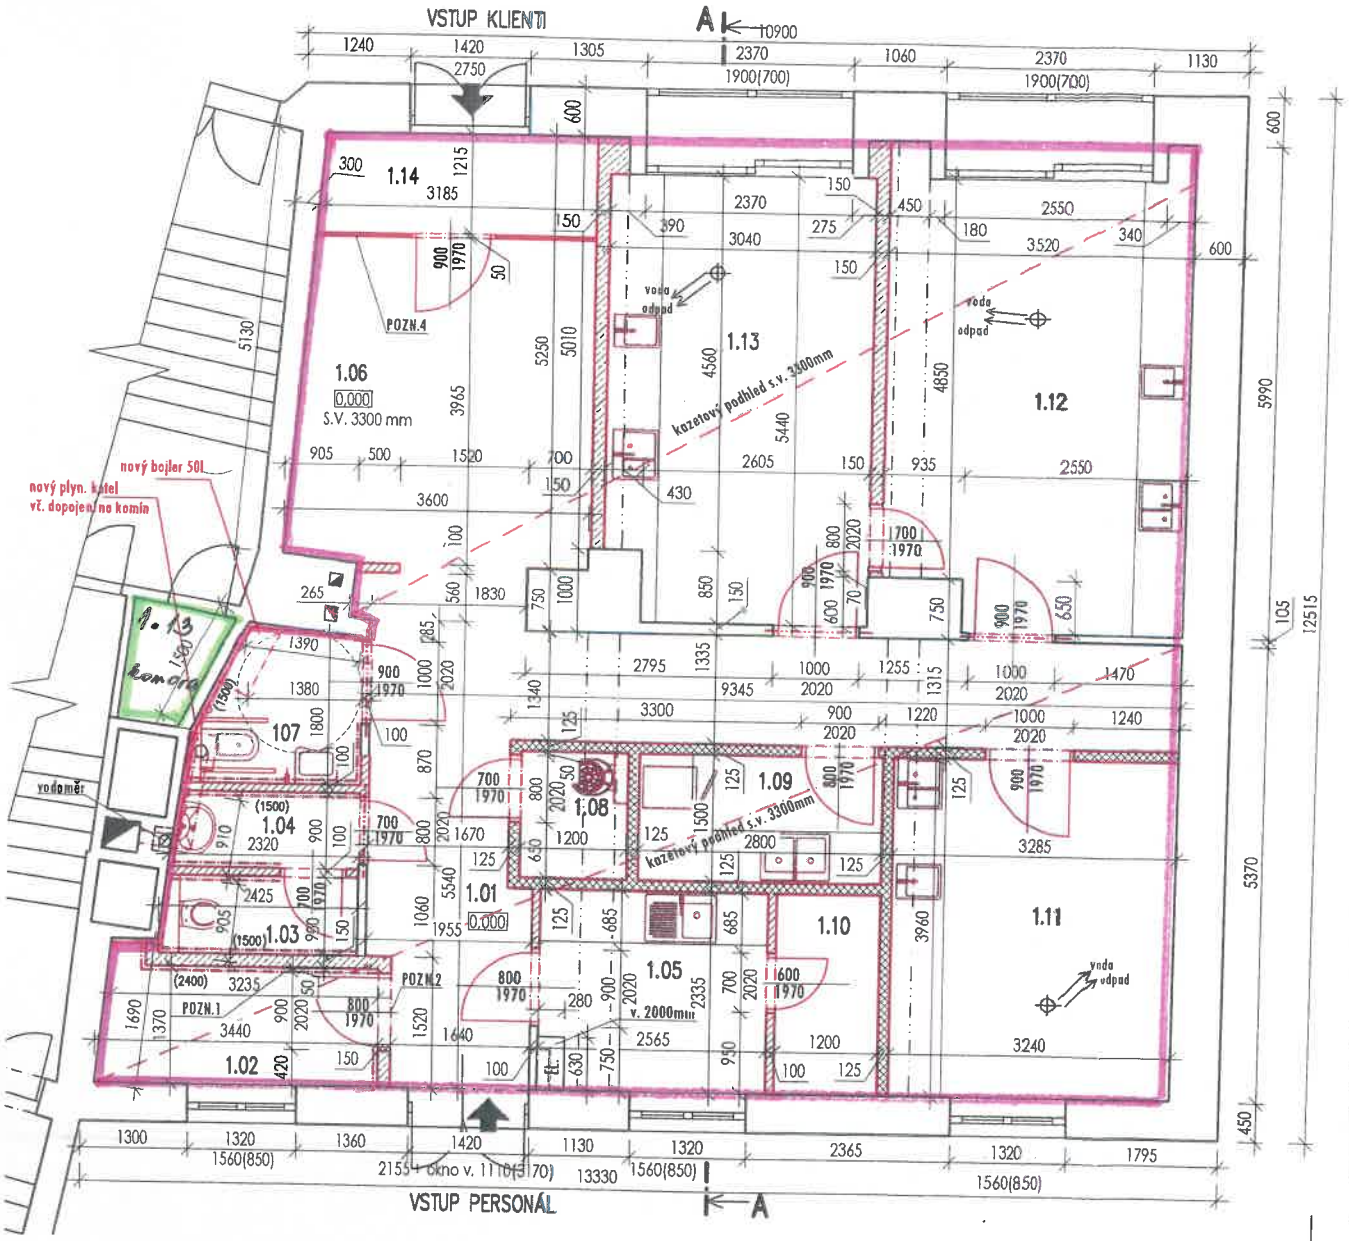

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	CHODBA	20,8	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
102	RENTGEN	4,7	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
103	WC PERSONÁL	2,0	VINYL	OMÍTKA, MALBA, KERAM. OBKLAD V. 1500mm	KAZETOVÝ PODHLED
104	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	2,0	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KERAM. OBKLAD V. 1500mm	KAZETOVÝ PODHLED
105	DENNÍ MÍSTNOST	5,8	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
106	RECEPCE/ ČEKÁRNA	13,7	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
107	WC BEZBARIÉROVÉ/ PACIENTI	3,4	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA, KERAM. OBKLAD V. 1500mm	KAZETOVÝ PODHLED
108	BIOLOGICKÝ ODPAD, ÚKLID	1,8	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
109	STERILIZACE/ SKLAD	4,2	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
110	ŠATNA	2,8	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
111	ORDINACE 3	12,9	VINYL	OMÍTKA, MALBA, OMYVATELÁ STĚRKA V.2000 mm	KAZETOVÝ PODHLED
112	ORDINACE 2	19,1	VINYL	OMÍTKA, MALBA, OMYVATELÁ STĚRKA V.2000 mm	KAZETOVÝ PODHLED
113	ORDINACE 1	16,1	VINYL	OMÍTKA, MALBA, OMYVATELÁ STĚRKA V.2000 mm	KAZETOVÝ PODHLED
114	ZÁDVEŘÍ	3,9	VINYL	OMÍTKA, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
	Plocha celkem	113.20			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo z cihel plných
- nové konstrukce
- nové ocel. překlady z IPE 140 S235 uloženého min. 150 mm za líc otvoru
- příčky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm
- příčky z pórobetonových tvárnic tl. 125 mm
- příčky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm

+0,000 = stáv. podlaha 1.NP

POZNÁNKY

POZN. 1 – obklad (odstínění rentgenu) pomocí SDK desek Knauf Safeboard do v. min. 2400 mm. Timelení provést pomocí Knauf Safeboard-Spachtel. Počet desek dle jmenovitého napětí rentgenového přístroje. Obklad bude proveden bez prostupů, otvorů.

POZN. 2 – dveře o zárubeň odrážející rentgenové paprsky

POZN. 3 – BEZBARIÉROVÉ WC – WC vč. svislých a vodorovných madel, nouzové signalizace, dveře opatřit vodorovným madlem na vnitřní straně dveří, výška cca 900 mm, umístěné tak, aby nebránilo zavírání klikou a zamykání, zámek – západka wc, které se dá otevřít zvenčí

POZN. 4 – prosklená stěna s dveřmi – bude zaslepena od výšky 400 mm nebo bude chráněna proti mechanickému poškození vozíkem. Prosklená stěna a dveře, jejichž zaslepení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, bude ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Zhotovitel:	Ateliér POD VĚŽÍ, Farní 20, Frýdek-Místek, 738 01
Vypracoval:	Ing. Kateřina Rojíčková
Zodp.proj.:	Ing. Roman Vojtíšek, ČKAIT 1104364
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU Č. P. 2319, FRÝDEK-MÍSTEK
p.č.:	2879/2 k.ú. Frýdek
Datum:	09/2025 St: povolení stavby
Měřítko:	1:50 Formát: A3 dl.
Obsah:	NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP
Číslo výkresu:	D.1.1 - 04

POD VĚŽÍ

Příloha č. 1 k usnesení

Budoucí předmět nájmu

Předmět nájmu